




Boîtes de dérivation étanches série 44 CE conformes aux normes internationales IEC 60670-1 et IEC 60670-22) et utilisant des matières plastiques à haute performance. La gamme est composée de boîtes avec indice de protection IP44, IP55, IP56, équipées de passe-fils à entrée directe ou à faces lisses et différents types de couvercle: plein/transparent, haut/bas, à clipser/à visser. Disponibles en différents matériaux auto-extinguibles, test du fil incandescent jusqu'à 960°C. Pour les dérivation courantes, les applications spéciales et les utilisations industrielles.

Classe isolement	II (selon norme IEC 61140)	Couleur	Gris RAL 7035
Indice de protection	IP55	Matière	Technopolymère GWPLAST 75
Résistance aux chocs	IK08	Dim. Int LxHxP (mm)	100x100x50
Ø max des trous	29 mm	Vis couvercle (nbre/type)	4 isol. à 1/4 de tour, plombable
Application	Dérivations courantes	Test du fil incandescent	650 °C
Couvercle	Bas à visser	Température d'utilisation	-25 +60 °C
Caractéristique matière	Sans halogène selon norme EN 60754-2	Electrocod	02211
Thermopression avec bille	85 °C	Couple de serrage vis	1 newton/mètre
Murale	Lisse	Accessoires pour rétablir l'isolation	GW44622


RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES

Solution saline	Acides		Bases		Solvants				Huile minérale	Rayons UV
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzéne	Acétone	Alcool éthylique		
Résistant	Résistance limitée	Résistant	Résistant	Résistant	Résistance limitée	Non résistant	Non résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistance limitée

DIMENSIONS

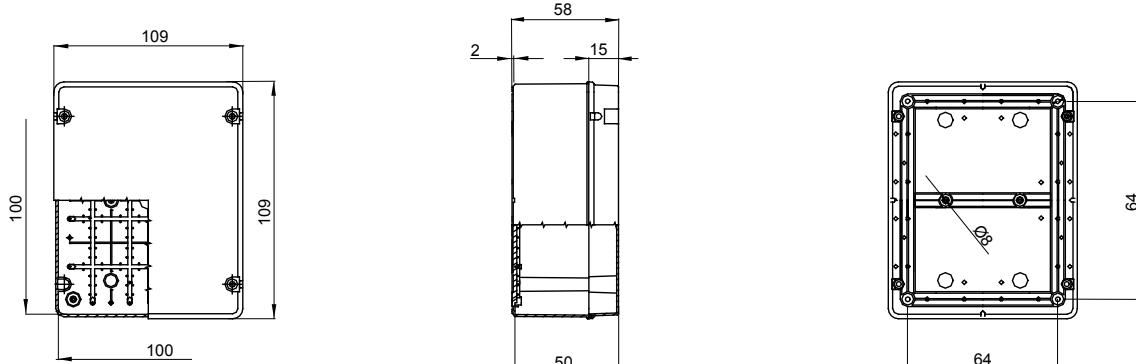

SYMBOLE TECHNIQUE


IP
IK
GWT


Sans halogène selon norme EN 60754-2



II (selon norme IEC 61140)



IP55

IK08

650 °C

INSTALLATION

-25°C

+60°C

max

min

85 °C

85 °C

Sans halogène selon norme EN 60754-2

HF

IP55

IK08

650 °C

INSTALLATION

-25°C

+60°C

max

min

HF

IP55

IK08

650 °C

INSTALLATION

-25°C

+60°C

max

min

HF

IP55

IK08

650 °C

INSTALLATION

-25°C

+60°C

max

min

HF

IP55

IK08

650 °C

INSTALLATION

-25°C

+60°C

max

min

HF

IP55

IK08

650 °C

INSTALLATION

-25°C

+60°C

max

min

HF

IP55

IK08

650 °C

INSTALLATION

-25°C

+60°C

max

min

HF

IP55

IK08

650 °C

INSTALLATION

-25°C

+60°C

max

min

HF

IP55

IK08

650 °C

INSTALLATION

-25°C

+60°C

max

min

HF

IP55

IK08

650 °C

INSTALLATION

-25°C

+60°C

max

min

HF

IP55

IK08

650 °C

INSTALLATION

-25°C

+60°C

max

min

HF

IP55

IK08

650 °C

INSTALLATION

-25°C

+60°C

max

min

HF

IP55

IK08

650 °C

INSTALLATION

-25°C

+60°C

max

min

HF

IP55

IK08

650 °C

INSTALLATION

-25°C

+60°C

max

min

HF

IP55

IK08

650 °C

INSTALLATION

-25°C

+60°C

max

min

HF

IP55

IK08

650 °C

INSTALLATION

-25°C

+60°C

max

min

HF

IP55

IK08

650 °C

INSTALLATION

-25°C

+60°C

max

min

HF

IP55

IK08

650 °C

INSTALLATION

-25°C

+60°C

max

min

HF

IP55

IK08

650 °C

INSTALLATION

-25°C

+60°C

max

min

HF

IP55

IK08

650 °C

INSTALLATION

-25°C

+60°C

max

min

HF

IP55

IK08

650 °C

INSTALLATION

-25°C

+60°C

max

min

HF

IP55

IK08

650 °C

INSTALLATION

-25°C

+60°C

max

min

HF

IP55

IK08

650 °C

INSTALLATION

-25°C

+60°C

max

min

HF

IP55

IK08

650 °C

INSTALLATION

-25°C

+60°C

max

min

HF

IP55

IK08

650 °C

INSTALLATION

-25°C

+60°C

max

min

HF

IP55

IK08

650 °C

INSTALLATION

-25°C

+60°C

max

min

HF

IP55

IK08

650 °C

INSTALLATION

-25°C

+60°C

max

min

HF

IP55

IK08

650 °C

INSTALLATION

-25°C

+60°C

max

min